


SCHEMAT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

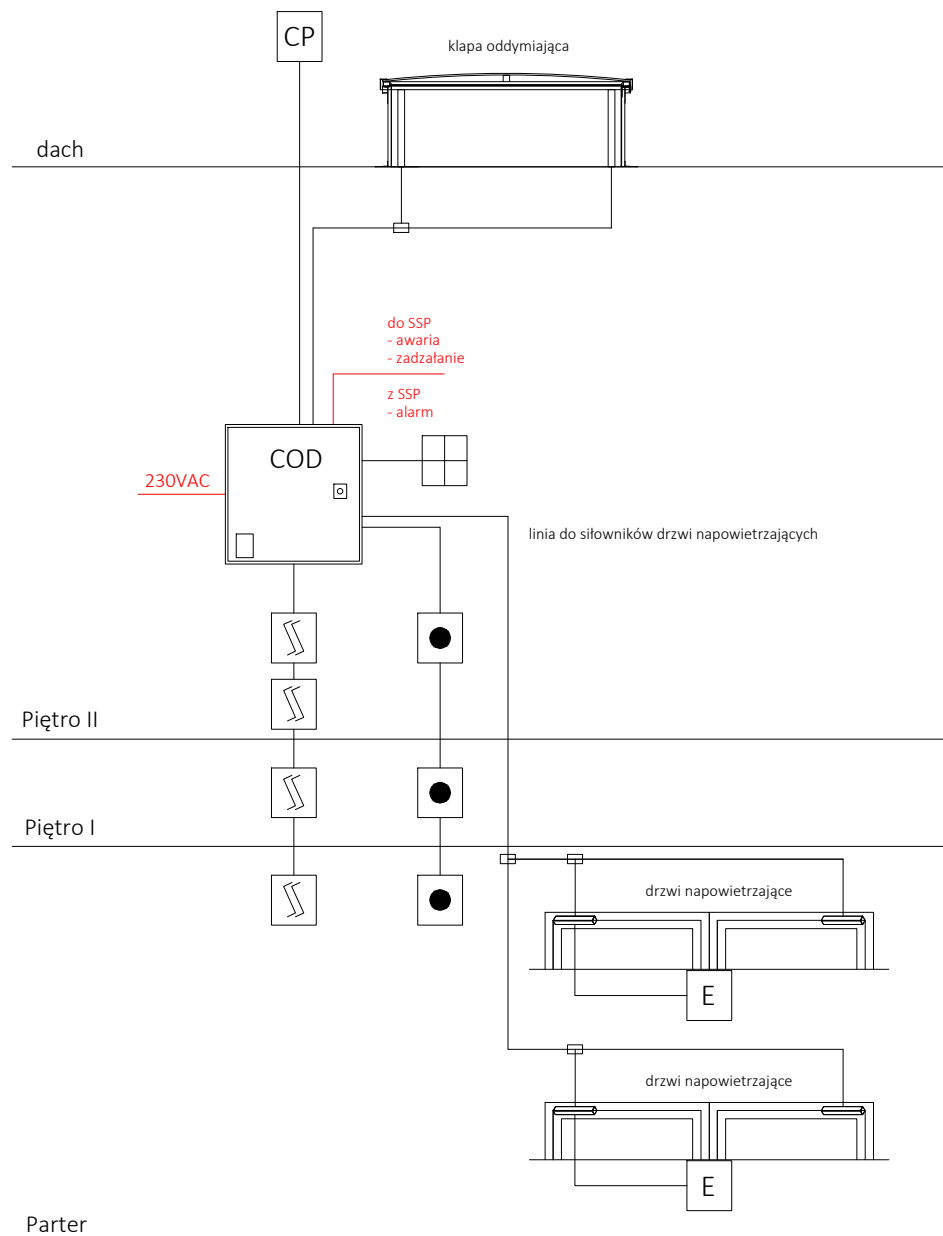

LEGENDA:

	COD..	Centrala oddymiania: AFG 4024/16A 1L2G
	Optyczna czujka dymu: C 4416 z gniazdem	
	Ręczny Przycisk Oddymiania: RPO 02	
	Przycisk Przewietrzania: PP-24	
	CP	Czujka pogodowa: CDW-03
	E	Elektrozaczep/elektrozamek wg stolarki drzwiowej

PRZEWODY:

- Przewód linii czujek: YnTKSYekw 1x2x0,8mm²
- Przewód linii przycisków RPO i PP: YnTKSYekw 4x2x0,8mm²
- Przewód siłowników klap i drzwi: HDGs 3x1,0mm²
- Przewód zasilania centrali COD: HDGs 3x2,5mm²
- Przewód czujki pogodowej: OMYzo 3x1mm²

UWAGI:

- wszystkie łączenia i rozgałęzienia okablowania wykonywać za pomocą certyfikowanych puszek PIP.

Pracownia Projektowa: USŁUGI PROJEKTOWE RYSZARD ROGOZIŃSKI ul.Zimowa 3, 35-303 Rzeszów tel. 178590520, fax. 178590522 e-mail: biuro.rogozinski@gmail.com					
OBIEKT		PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU "BURSY NA TERENIE PARKU PAŃSTWOWEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "MAZOWSZE" OTRĘBUSY UL. ŚWIERKOWA 2, dz. nr ew. 490 obręb 0015			STADIUM: P.W.
INWESTOR		Państwowy Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego 05-805 Otrębusy, ul. Świerkowa 2			BRANŻA ELEKTRYCZNA
Projektant:		Imię i nazwisko	Nr upr. bud.	Data	Podpis
mgr inż. Marcin Rogoziński		PDK/0251/PWOWE/14	07.2022 r.		
Sprawdził:		inż. Ryszard Rogoziński	E-173/80	07.2022 r.	
Tytuł rysunku:		Schemat instalacji oddymiania			
format:		A4	skala:	-	zmiana:
				-	nr rysunku:
					E13