


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - AKTUALIZACJA

BUDYNEK ZAPLECZA NOCLEGOWEGO MATECZNIK MAZOWSZE

Szkic sytuacyjny

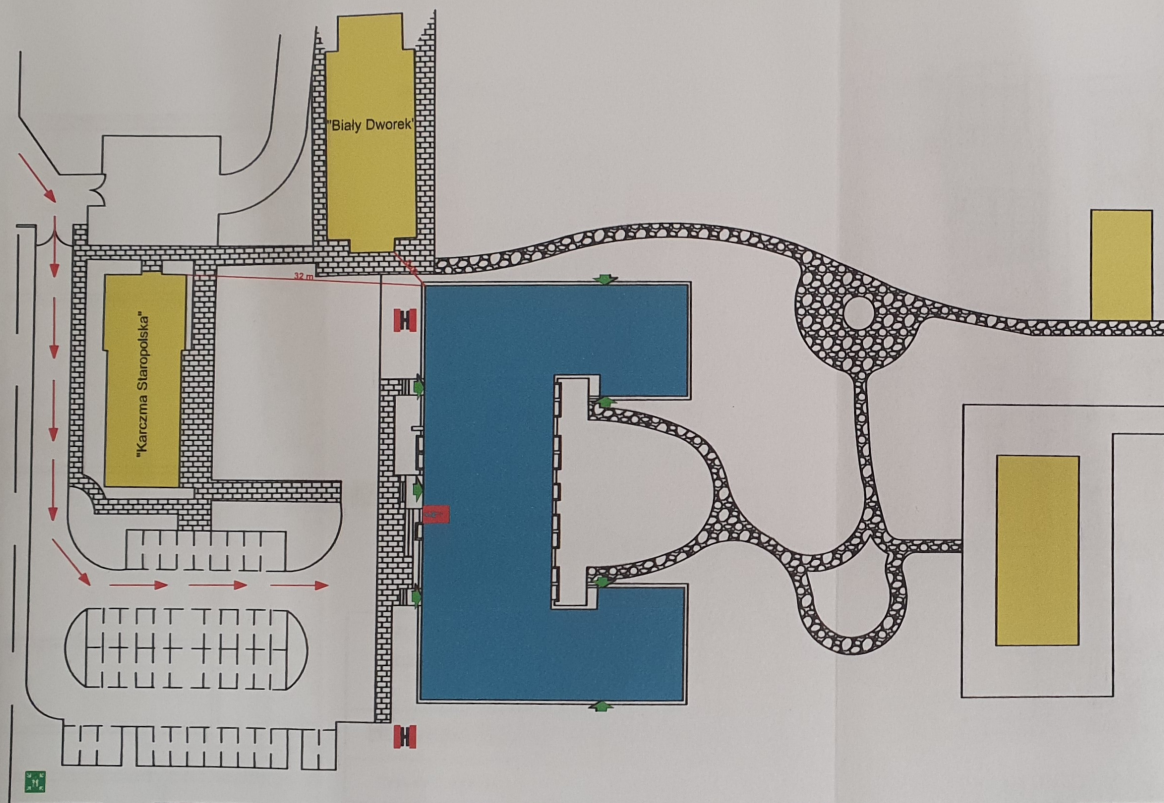

LEGENDA DO ZAŁĄCZNIÓW GRAFICZNYCH:

- opracowywany budynek
- miejsce zbiórki do ewakuacji
- hydrant zewnętrzny
- ppoż. wyłącznik prądu
- droga pożarowa, dojazd pożarowy
- wejście do obiektu

| Charakterystyka pożarowa obiektu | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Powierzchnia obiektu | 2706 m ² |
| Wysokość obiektu | Niski - do 12 m |
| Liczba kondygnacji | 4 |
| Kubatura obiektu | 10703,71 m ³ |
| Gęstość obciążenia ogniowego | Do 500 MJ/m ² |
| Kategoria budynku | ZL V |
| Liczba osób w budynku | Do 110 |
| Liczba stref pożarowych | 1 + pomieszczenia wydzielone |

| INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - AKTUALIZACJA | | | | | | |
|---|------------------|---|-----------------|--------|---------------|--|
| Inwestor: | | PZLPiT MAZOWSZE. | | | | |
| Obiekt: | | BUDYNEK ZAPLECZA NOCLEGOWEGO MATECZNIK MAZOWSZE | | | | |
| Tytuł rys.: | | SZKIC SYTUACYJNY | | | | |
| Zespół aut.: | Imię i nazwisko | Specjalność: | nr upr. | Podpis | Skala | |
| | Michał Prochenka | PPoż. | SGSP 3999/03 | | nr rys. 1 | |
| | | | | | Data: 09.2017 | |