


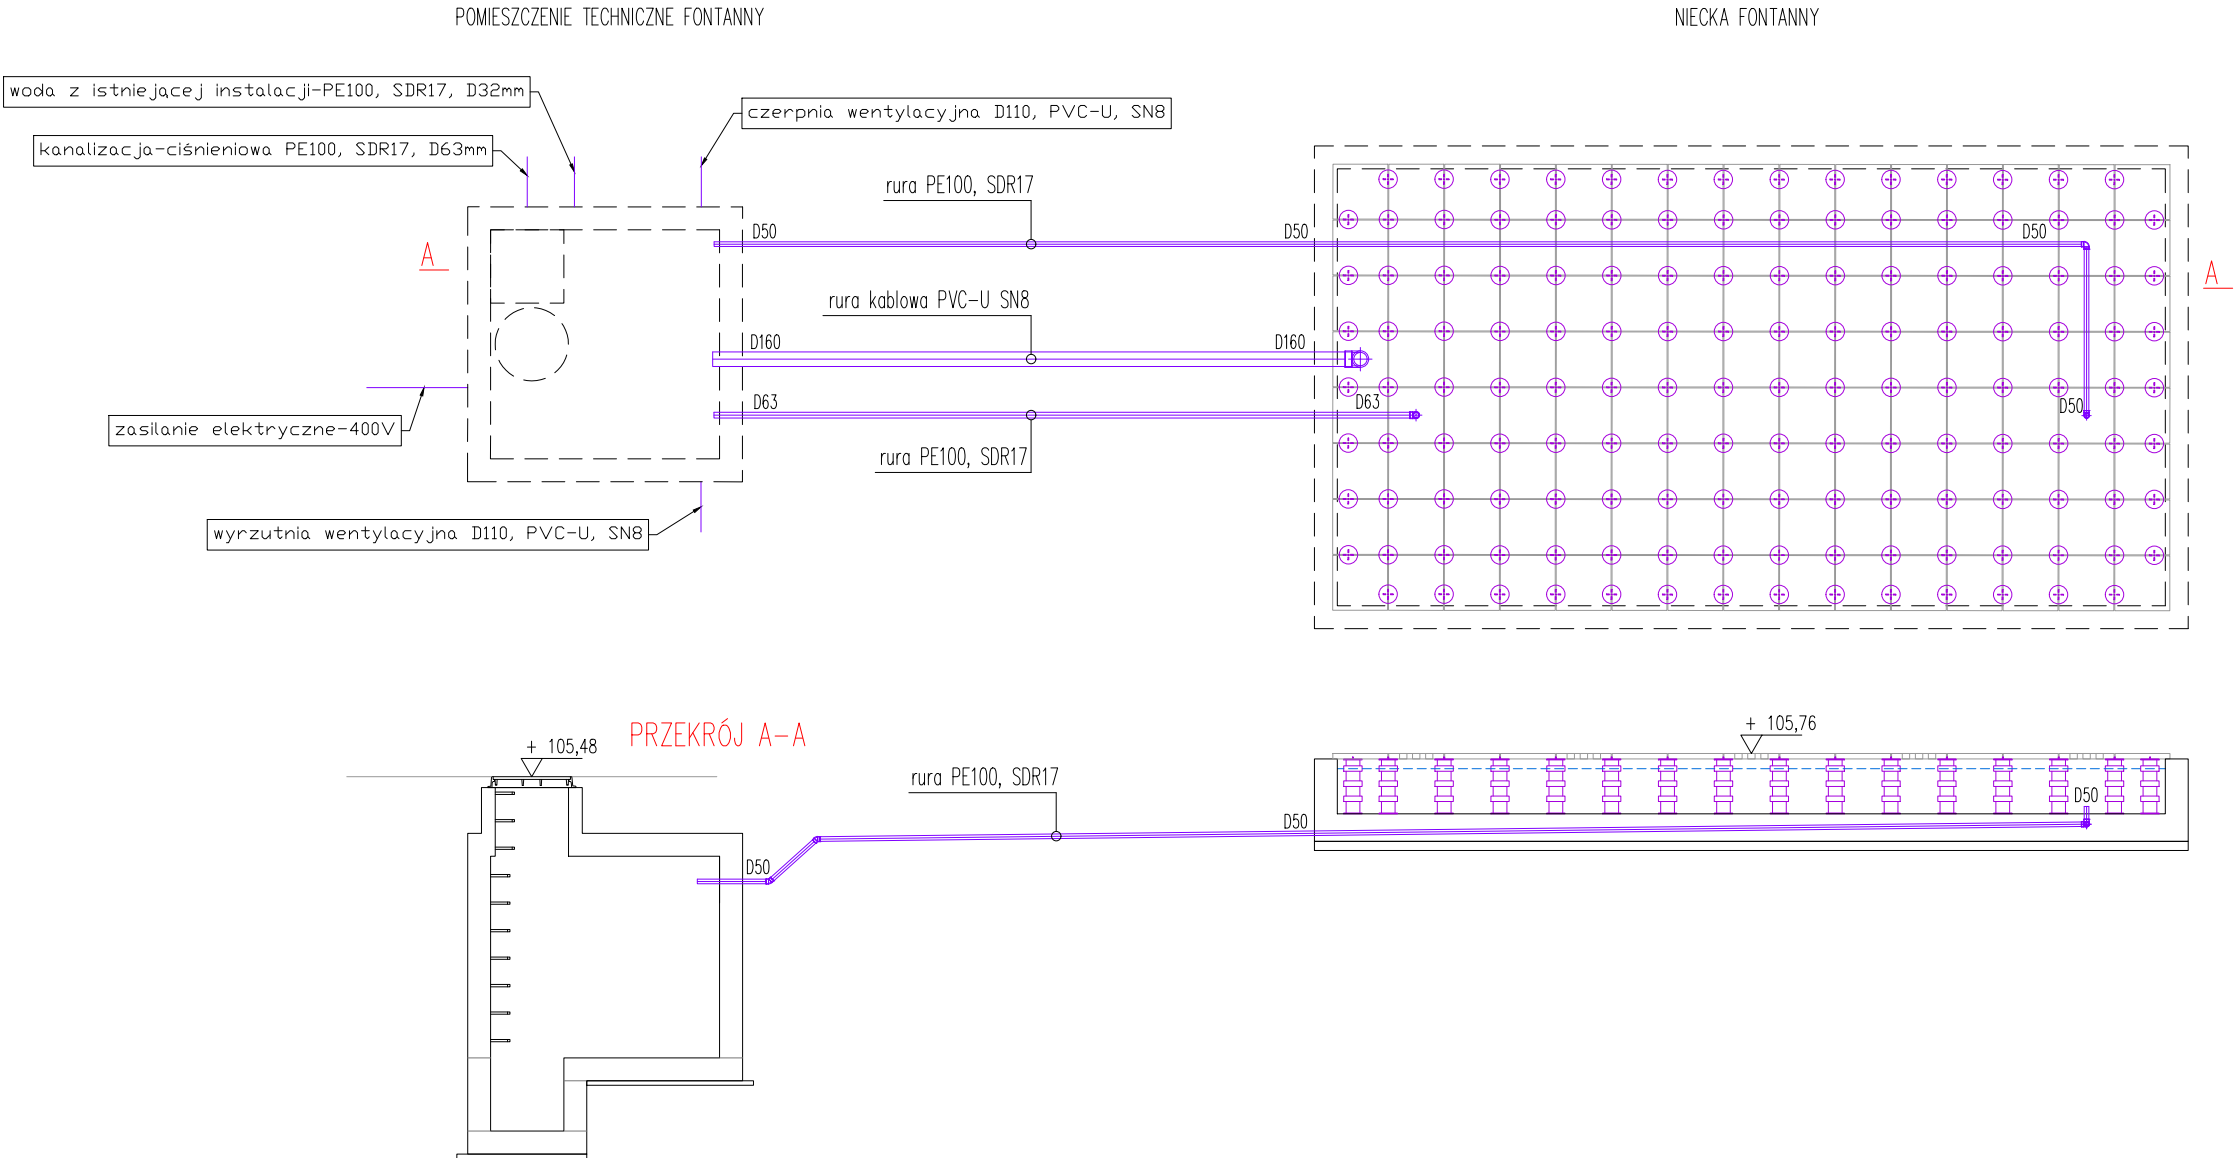

Wszelkie przejścia rurociągów przez ścianę maszynowni wykonać jako szczelne z użyciem manszet uszczelniających.  
Wszelkie przejścia rurociągów przez dno niecki wykonać jako szczelne z użyciem konierzy uszczelniających EPDM.  
Rurociągi układać z minimalnym spadkiem 0,5–1% w kierunku maszynowni.  
Rurociągi ciśnieniowe w niecce fontanny oraz do maszynowni wykonać z PE100, PN10, SDR17.  
Rurociągi osłonowe dla kabli w niecce fontanny oraz do maszynowni wykonać z PVC–U SN8.  
Rurociągi w maszynowni wykonać z PVC–U PN10.  
Rurociągi w obrębie niecki fontanny zabetonować w płycie dennej – pomiędzy górną a dolną siatką zbrojeniową.

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| INWESTOR                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
| PROJEKT                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| PRZEBUDOWA FONTANNY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I BUDOWĄ UTWARDZEŃ TERENU ORAZ PRZEBUDOWĄ I BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA BUDYNKU SALI WIDOWISKOWEJ PAŃSTWOWEGO ZESPOŁU LUDOWEGO PIEŚNI I TAŃCA „MAZOWSZE” IM. T. SYGIETYŃSKIEGO” |                                                               |
| Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy<br>działka nr ew.: 483/3, obr. Otrębusy                                                                                                                                                                                                |                                                               |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
| LAB<br>Monika Rodziewicz<br>ul. Wiślana 17,<br>05-420 Józefów                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
| FAZA                                                                                                                                                                                                                                                                | PT                                                            |
| TOM                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4/6                                                           |
| BRANŻA                                                                                                                                                                                                                                                              | S                                                             |
| WYKONANIE                                                                                                                                                                                                                                                           | LAB<br>Monika Rodziewicz<br>ul. Wiślana 17,<br>05-420 Józefów |
| PROJEKTANT                                                                                                                                                                                                                                                          | PODPIS                                                        |
| Tomasz Pirzański<br>spec. instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych<br>MAP/0237/PWOS/12                                                                                                  |                                                               |
| TREŚĆ RYSUNKU                                                                                                                                                                                                                                                       | OPRACOWANIE RYSUNKU                                           |
| INSTALACJA TECHNOLOGICZNA FONTANNY                                                                                                                                                                                                                                  | TP                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | SKALA                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | BRAK                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | NR TOMU                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4/6                                                           |
| DATA                                                                                                                                                                                                                                                                | NR RYS.                                                       |
| MAJ 2024                                                                                                                                                                                                                                                            | PB-PT-S-05                                                    |